

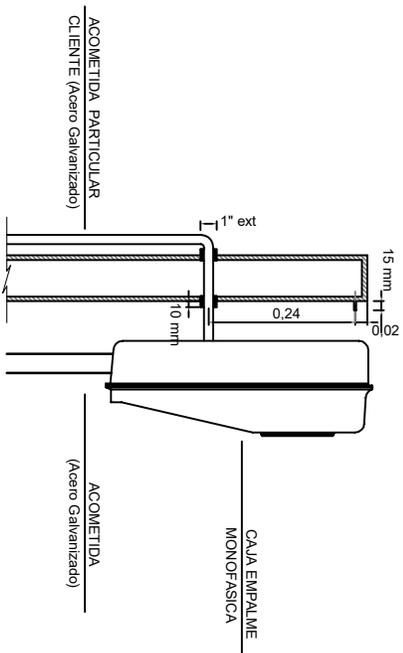
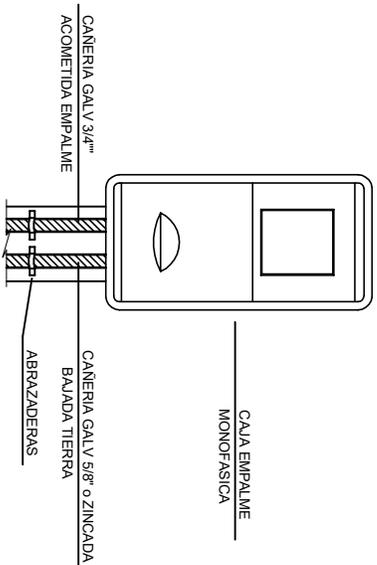



**DETALLE A
FIJACION**

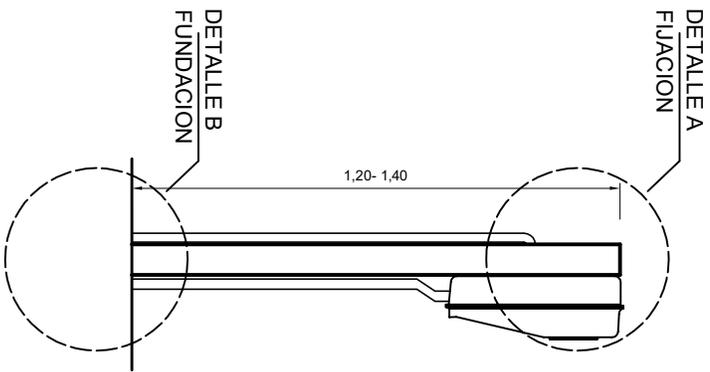

**DETALLE B
FUNDACION**

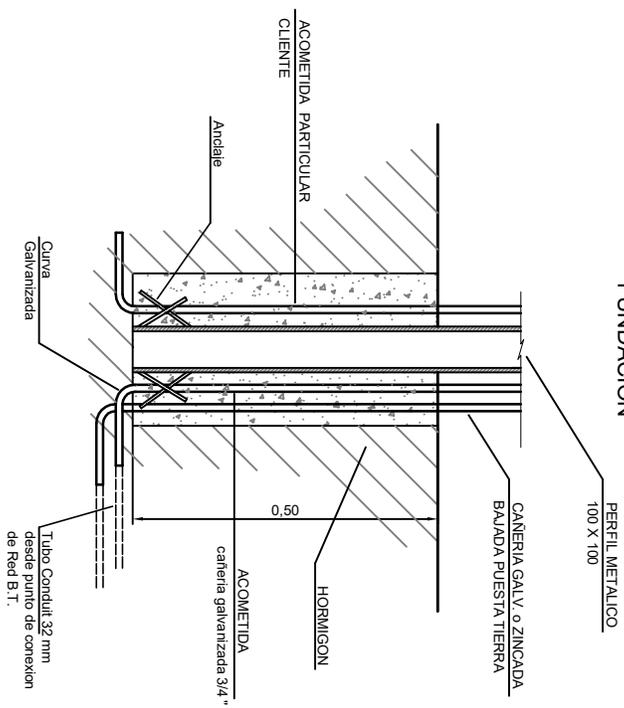

DADO DE HORMIGON



NOTA: Disposicion de Equipo de Medida Monofasico, segun Pilego Tecnico Normativa RIC N° 1

El perfil metalico para este Empalme debe ser igual o superior a 75 x 75 x 3 mm

El perfil metalico, en su parte superior, debe ir con tapa metalica soldada, de modo de impedir el ingreso de agua

Los colores de los conductores, estan de acuerdo al punto 5.32 y 5.33 del pliego RIC N° 04.

Dibujó : H. Bravo C.

Controló : H. Torres R.

Aprobó : G. Martinez

COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA

PLANO :

NC - 010

MONTAJE EQUIPO DE MEDICION
EN B.T. MONOFASICO SUBTERRANEO
EN POSTE METALICO

Noviembre 2022

LAMINA 1 DE 1