

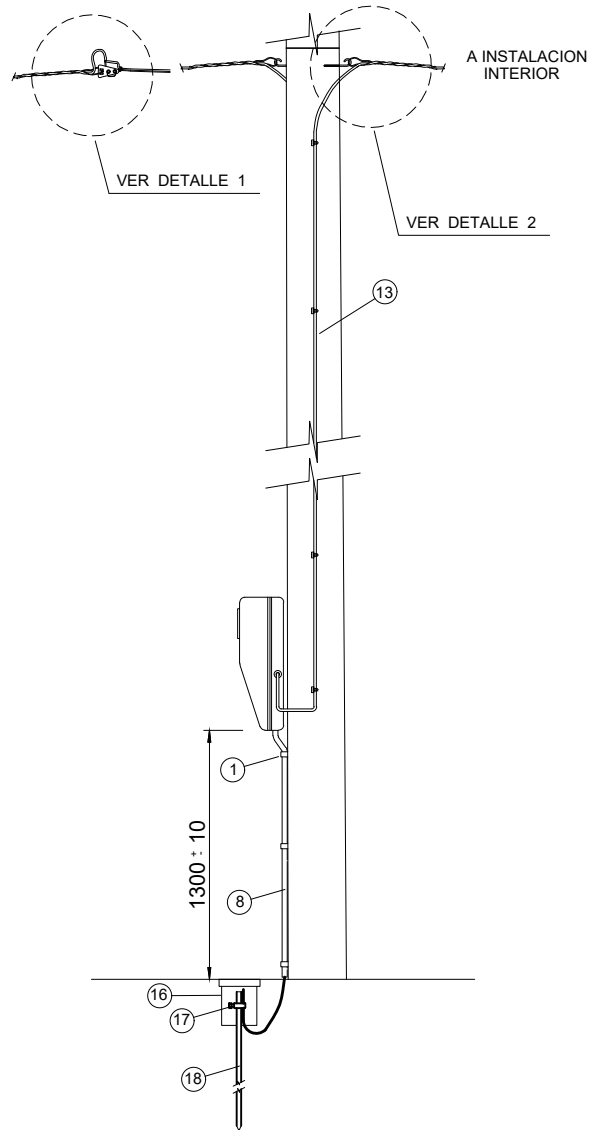



DETALLE 1



DETALLE 2




DETALLE 3

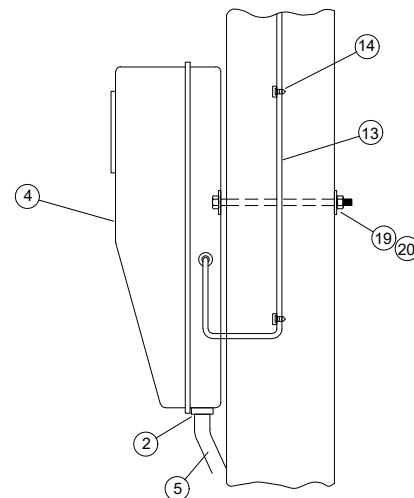

DETALLE MONTAJE CAJA DE EMPALME

DIMENSIONES MINIMAS DE CAJA DE EMPALME

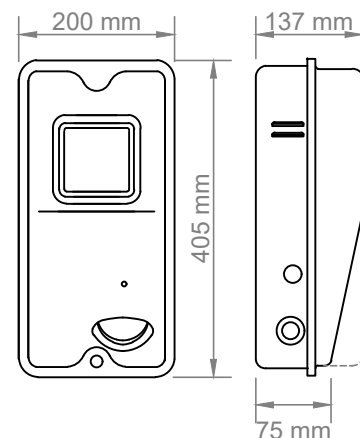

NOTAS :

- 1.- EN S/E UNITARIAS MONOFASICAS HASTA 7,5 KVA
- 2.- EN S/E UNITARIAS BIFASICAS HASTA 9 KVA
- 3.- LOS EQUIPOS DE MEDIDA DEBERAN QUEDAR POR NORMA GENERAL EN DIRECCION AL ACCESO PARA PERMITIR LA TOMA DE ESTADO
- 4.- LARGO MAXIMO DEL EMPALME 20 METROS
- 5.- EL CONTRATISTA DEBERA DEJAR 2,5 MTS. DE P.I. 6 mm PARA LA CONEXION DEL EMPALME
- 6.- LA CONEXION DEL MEDIDOR DEBE REFERIRSE AL DIAGRAMA IMPRESO EN LA TAPA
- 7.- EL POSTE DE EMPALME NO PUEDE QUEDAR BAJO LA LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE DISTANCIA MINIMA 2 METROS
- 8.- LA ALTURA MINIMA DEL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA NO DEBE SER INFERIOR A 5,0 M RESPECTO AL SUELO DE ACUERDO AL PUNTO 6.3 DEL RPTU N° 7
- 9.- EL DIAMETRO DEL POSTE DE MADERA IMPRECNADA NO PODRA SER INFERIOR A 7"
- 10.- LOS COLORES DE LOS CONDUCTORES, ESTAN DE ACUERDO AL PUNTO 5.32 Y 5.33 DEL PLIEGO RIC N° 04.
- 11.- EL DISEÑO DE CAJA DE EMPALME MONOFASICO ES REFERENCIAL. SE ACEPTARA CUALQUIER GABINETE QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA RIC N° 1. Y QUE GARANTICE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MINIMAS: ALTO : 405 mm ; ANCHO: 200 mm ; PROFUNDIDAD SUP.: 137 mm ; PROFUNDIDAD INF.: 75 mm. o 137 mm.

LISTA DE MATERIALES

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	CUMPLE SI NO	OBSERVACION
1	3	ABRAZADERA ZINCADA DOBLE		
2	2	CONTRATUERCA ZINCADA DOBLE		
3	1	BOQUILLA PASA CABLE CONCENTRICO		
4	1	CAJA EMPALME MONOFASICA		
5	1	MEDIDOR MONOFASICO		
6	1	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO HASTA 15 A.		SEGUN POTENCIA CONTRATADA
7	3	PERNO CABEZA REDONDA 3/16" x 1/4" CON TUERCA		
8	0,5	TUBO ACERO ZINCADO 5/8 x 3 m.		
9	1	PORTAFUSIBLE AEREO DE LOZA		
10	2	MORDAZA PARA CABLE CONCENTRICO		
11	1	CONECTOR DE COMPRESION RECTO 6 mm2		
12	1	CANCAMO ABIERTO GALVANIZADO 7,8 x 110 mm2		
13	35 m	ALAMBRE CONCENTRICO 2 x 6 mm2		
14	10	BASE Y HEVILLA ABRAZADERA CALECO		
15	1	TERMINAL DE COMPRESION PARA CONCENTRICO		
16	1	CAMARA DE REGISTRO		
17	1	CONECTOR PARA BARRA TOMATIERRA 5/8"		
18	1	BARRA TOMATIERRA 5/8" x 1.50 m		
19	1	PERNO FE GALVANIZADO 1/2" x 8" CON TUERCA		
20	1	GOLILLA PLANA 40 x 40 x 5 mm Ø 14 mm		

Dibujó : H. Bravo C.

Controló : H. Torres R.

Aprobó : G. Martinez

COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA.

MONTAJE EQUIPO DE MEDICION
EMPALME MONOFASICO CON OPCION SMMC
EN POSTE M.I.

PLANO :

NC - 003

Junio 2026

LAMINA 1 DE 1