


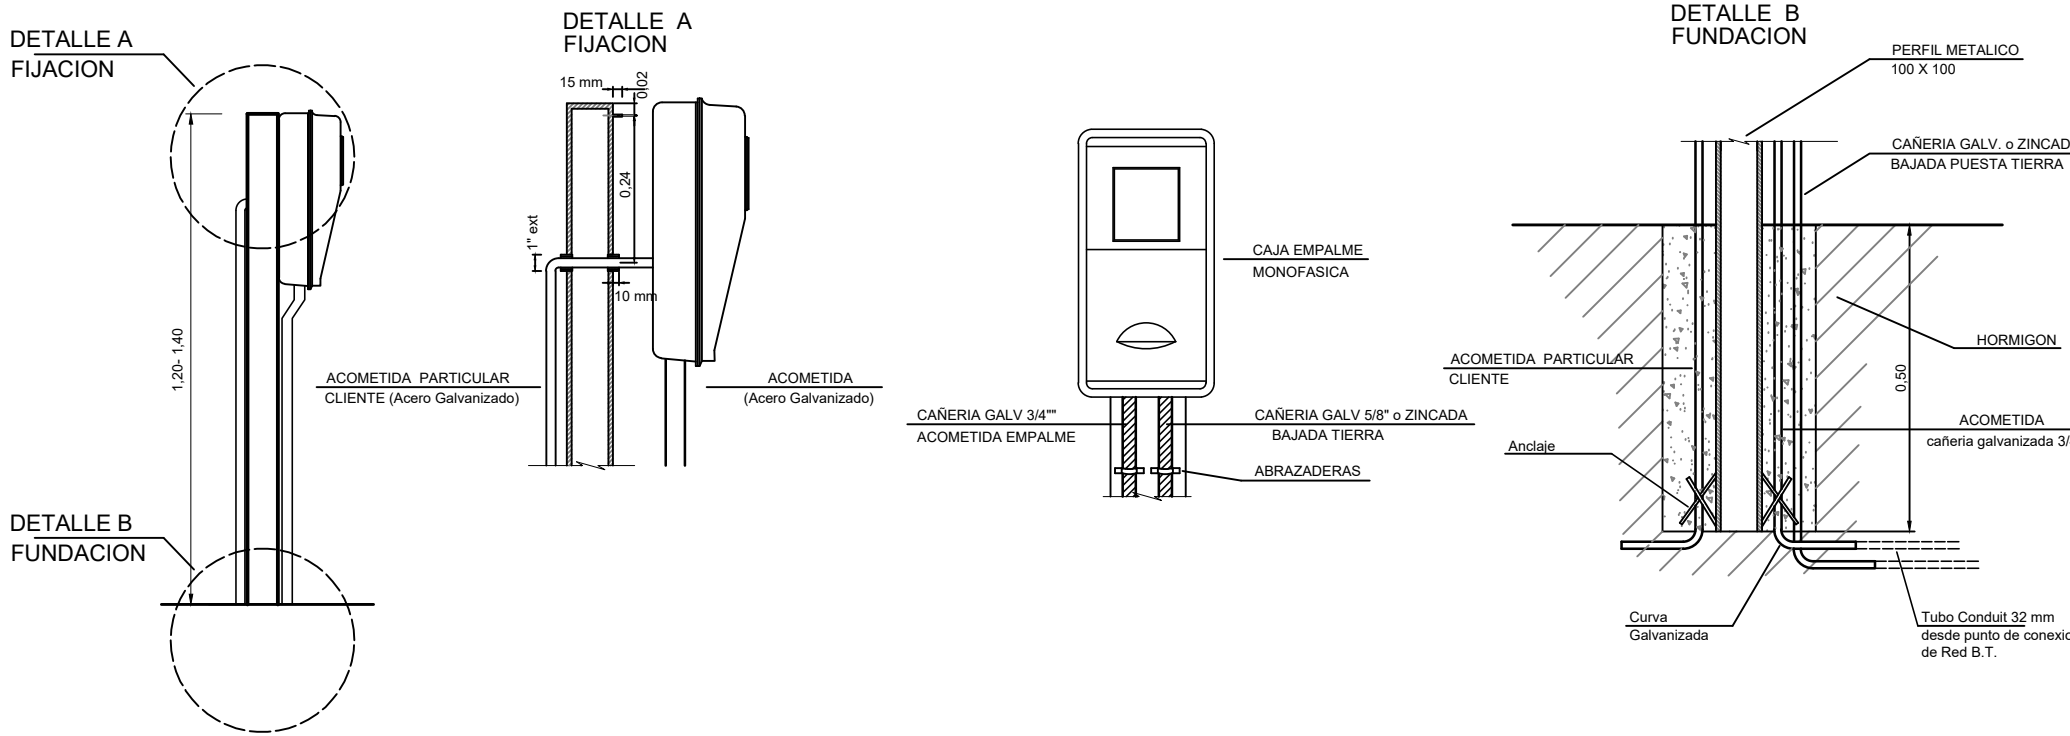

NOTA: Disposicion de Equipo de Medida Monofasico, segun Pliego Tecnico Normativa RIC N° 1


El perfil metalico para este Empalme debe ser igual o superior a 75 x 75 x 3 mm

El perfil metalico, en su parte superior, debe ir con tapa metalica soldada, de modo de impedir el ingreso de agua


Los colores de los conductores, estan de acuerdo al punto 5.32 y 5.33 del pliego del RIC N° 04.

El diseño de Caja de Empalme Monofasico es referencial. Se aceptara cualquier gabinete que cumpla con la Normativa RIC N° 1 y que garantice las siguientes dimensiones minimas:
 Alto: 405 mm; Ancho: 200 mm; Profundidad Superior: 137 mm
 garantice las siguientes dimensiones minimas:

DIMENSIONES MINIMAS DE CAJA DE EMPALME

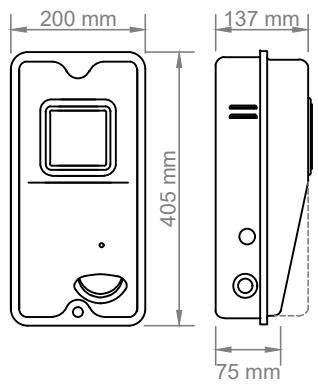

DADO DE HORMIGON



Dibujó : H. Bravo C.	COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. MONTAJE EQUIPO DE MEDICION EN B.T. MONOFASICO SUBTERRANEO EN POSTE METALICO CON OPCION SMMC	PLANO : NC - 010
Controló : H. Torres R.		
Aprobó : G. Martinez		LAMINA 1 DE 1

Junio 2026