





DETALLE A
FIJACION

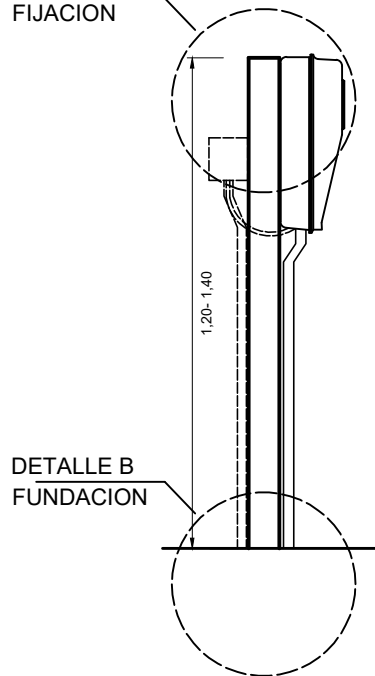


DETALLE B
FUNDACION




DETALLE A
FIJACION

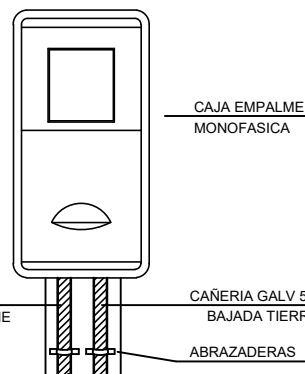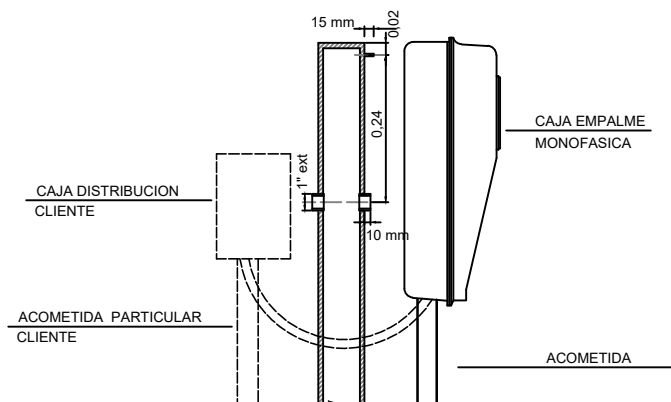


DETALLE B
FUNDACION

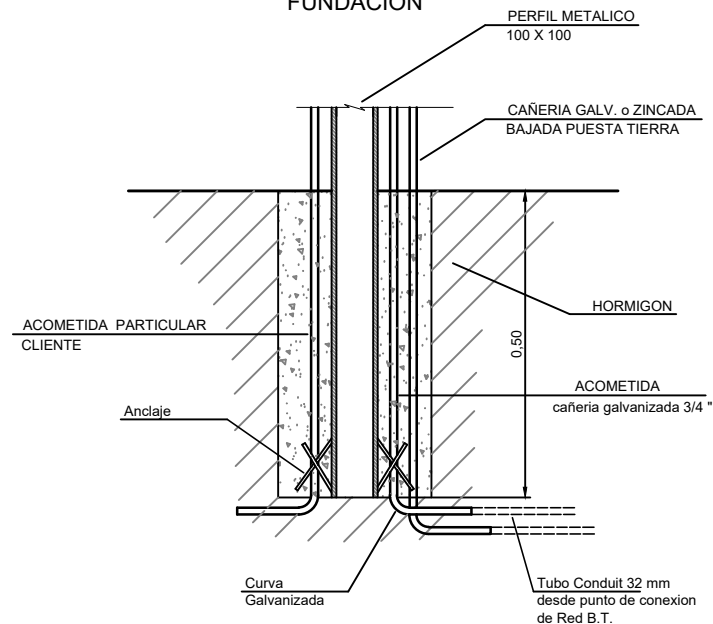

DADO DE HORMIGON



DIMENSIONES MINIMAS
DE CAJA DE EMPALME

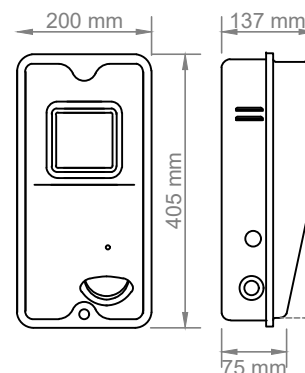

NOTA: Disposicion de Equipo de Medida Monofasico, segun Pliego Tecnico Normativa RIC N° 1

El perfil metalico para este Empalme debe ser igual o superior a 75 x 75 x 3 mm

El perfil metalico, en su parte superior, debe ir con tapa metalica soldada, de modo de impedir el ingreso de agua

Los colores de los conductores, estan de acuerdo al punto 5.32 y 5.33 del pliego RIC N° 04.

El diseño de Caja de Empalme Monofasico es referencial. Se aceptara cualquier gabinete que cumpla con la Normativa RIC N° 1 y que garantice las siguientes dimensiones minimas:
Alto: 405 mm; Ancho: 200 mm; Profundidad Superior: 137 mm

garantice las siguientes dimensiones minimas:

Dibujó : H. Bravo C.	COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA.	PLANO : NC - 011
Controló : H. Torres R.	MONTAJE EQUIPO DE MEDICION EMPALME DE FAENAS EN B.T. MONOFASICO SUBTERRANEO	LAMINA 1 DE 1
Aprobó : G. Martinez	EN POSTE METALICO CON OPCION SMMC	Junio 2026